


福島第一原子力発電所構内排水路のサンプリングデータについて

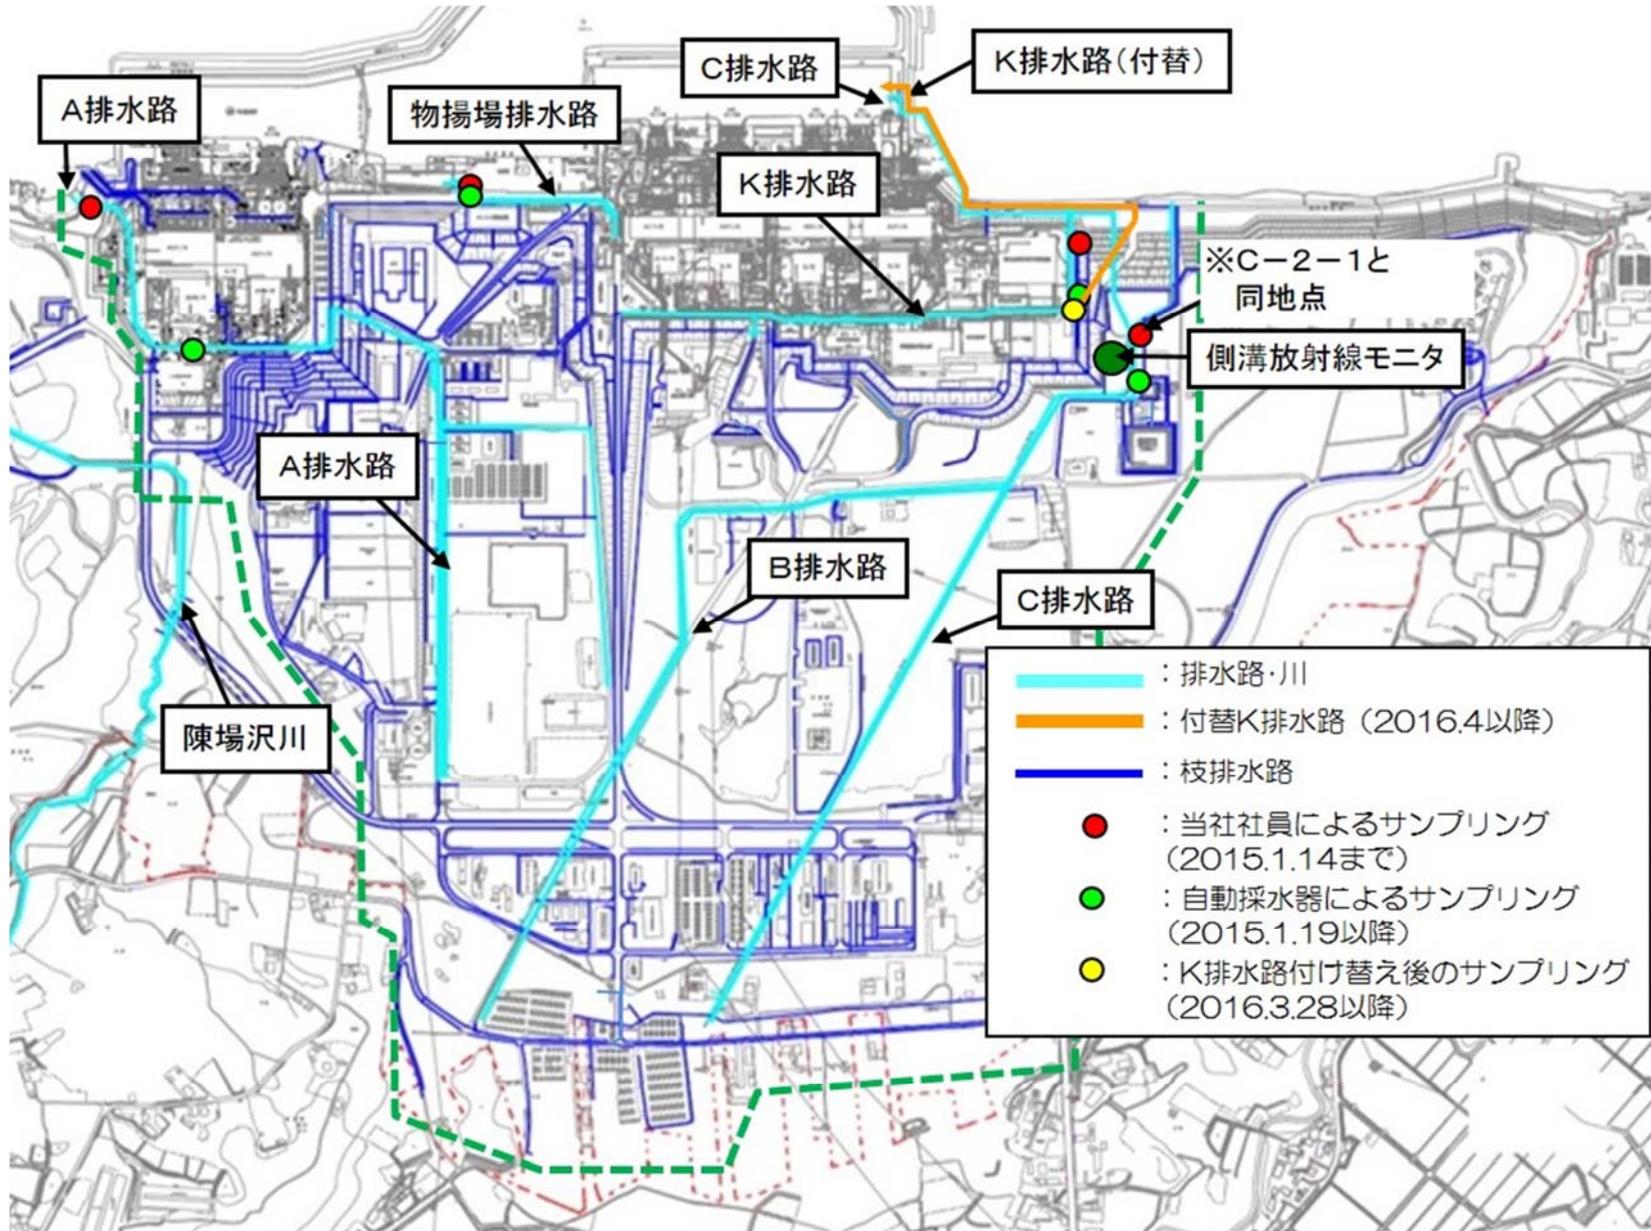

福島第一原子力発電所構内排水路分析結果

単位: Bq/L

採取日	A排水路排水口							物揚場排水口						
	5月28日	5月29日	5月30日	5月31日	6月1日	6月2日	6月3日	5月28日	5月29日	5月30日	5月31日	6月1日	6月2日	6月3日
採取時刻	7:00	7:00	7:00	7:00	7:00	7:00	7:00	7:00	7:00	7:00	7:00	7:00	7:00	7:00
降雨量(mm/日)	0	0	0	2.5	0	0	0	0	0	0	2.5	0	0	0
流量(m ³ /秒)	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中
Cs-134(約2年)	1.0	ND(0.8)	0.99	ND(0.9)	1.3	ND(0.7)	0.67	ND(0.6)	ND(0.7)	ND(0.8)	ND(0.6)	ND(0.9)	ND(0.6)	ND(0.8)
Cs-137(約30年)	4.0	3.2	4.2	3.9	5.1	3.6	3.4	0.96	1.8	1.4	1.5	2.4	1.1	1.7
全β	8.6	8.1	7.0	6.5	13	4.4	8.4	ND(3.7)	ND(3.3)	ND(4.0)	4.4	ND(3.7)	ND(3.7)	ND(3.7)
H-3(約12年)	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-	12	-	-

単位: Bq/L

採取日	K排水路排水口							C排水路 35m盤						
	5月28日	5月29日	5月30日	5月31日	6月1日	6月2日	6月3日	5月28日	5月29日	5月30日	5月31日	6月1日	6月2日	6月3日
採取時刻	7:00	7:00	7:00	7:00	7:00	7:00	7:00	7:00	7:00	7:00	7:00	7:00	7:00	7:00
降雨量(mm/日)	0	0	0	2.5	0	0	0	0	0	0	2.5	0	0	0
流量(m ³ /秒)	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中
Cs-134(約2年)	1.7	1.5	2.2	2.6	2.0	1.5	1.6	ND(0.8)	ND(0.9)	ND(0.9)	ND(0.8)	ND(0.7)	ND(0.7)	ND(0.6)
Cs-137(約30年)	9.7	9.5	9.7	12	12	9.1	8.4	ND(0.8)	ND(0.7)	ND(0.7)	ND(0.8)	ND(0.8)	ND(0.9)	ND(0.8)
全β	20	15	17	20	23	15	15	ND(3.7)	3.7	ND(4.0)	ND(3.7)	ND(3.7)	ND(3.7)	ND(3.7)
H-3(約12年)	-	-	-	-	280	-	-	-	-	-	-	ND(8.5)	-	-

* 太枠内が今回公表データ。他は6月3日までにお知らせ済み。

* 測定対象外の項目は「-」と記す。

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

福島第一原子力発電所構内排水路分析結果

<前回公表までの最高値>

単位: Bq/L

	A排水路排水口	物揚場排水口	K排水路排水口	C排水路 35m盤
Cs-134(約2年)	46 [14/6/12]	56 [14/6/12]	280 [14/5/21]	22 [14/6/12]
Cs-137(約30年)	130 [14/6/12]	160 [14/6/12]	910 [15/9/9]	57 [14/6/12]
全β	200 [14/6/12]	190 [14/6/12]	1500 [14/8/26] [15/9/9]	5400 [15/2/22]
H-3(約12年)	29 [14/5/7]	35 [14/5/7]	820 [14/6/18]	2500 [15/6/18]

* カッコ内は、各値の採取日を示す。