


福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	7月29日	7月29日	7月29日	7月29日
採取時刻	10:50	10:30	10:45	10:35
Cs-134(約2年)	5,100	1,300	210	56
Cs-137(約30年)	20,000	5,200	870	220
全	26,000	8,200	1,700	290
H-3(約12年)	300	1,500	ND(110)	130

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

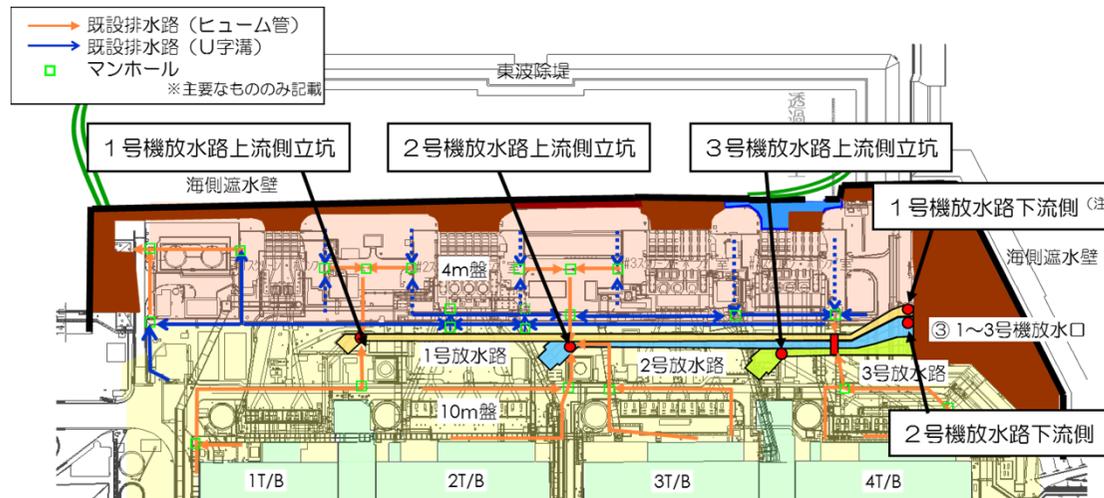

注：ゼオライト土のう設置（2月）以降、放水口から下流側立坑へのアクセス不可のため、放水口上部より採水