


福島第一原子力発電所構内排水路のサンプリングデータについて

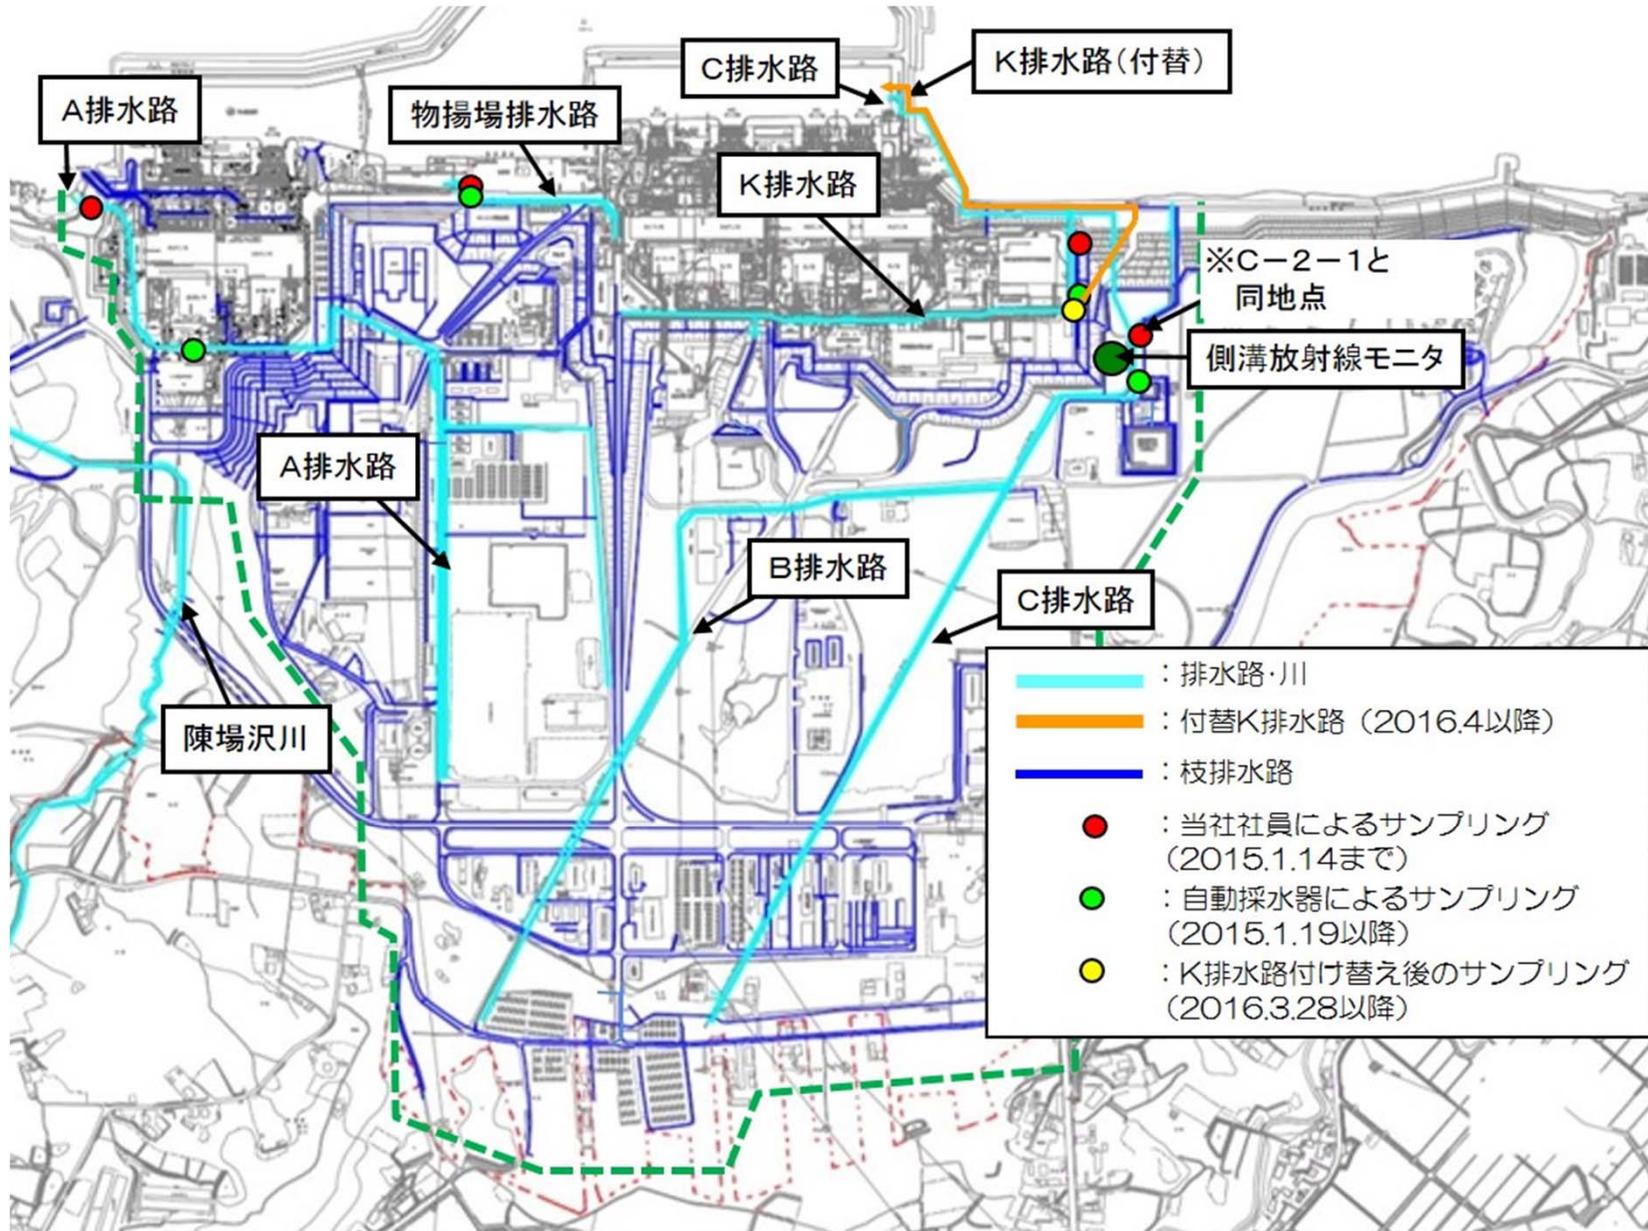

福島第一原子力発電所構内排水路分析結果

単位: Bq/L

	A排水路排水口							物揚場排水口						
採取日	7月1日	7月2日	7月3日	7月4日	7月5日	7月6日	7月7日	7月1日	7月2日	7月3日	7月4日	7月5日	7月6日	7月7日
採取時刻	7:00	7:00	7:00	7:00	7:00	9:50	7:00	7:00	7:00	7:00	7:00	7:00	7:00	7:00
降雨量(mm/日)	0	0	0	0	4.5	0	0	0	0	0	0	4.5	0	0
流量(m ³ /秒)	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中
Cs-134(約2年)	0.74	1.5	1.2	ND(1.0)	ND(0.7)	0.67	1.2	ND(0.5)	0.58	ND(0.6)	ND(0.6)	ND(0.7)	ND(0.6)	ND(0.9)
Cs-137(約30年)	6.6	6.6	6.1	3.5	4.5	4.3	9.4	2.6	2.8	2.6	1.5	2.3	2.5	2.4
全	11	12	7.4	8.8	9.5	17	14	4.2	ND(4.2)	ND(4.0)	4.2	ND(4.0)	4.2	4.9
H-3(約12年)	-	-	-	-	-	ND(9.3)	-	-	-	-	-	-	11	-

単位: Bq/L

	K排水路排水口							C排水路 35m盤						
採取日	7月1日	7月2日	7月3日	7月4日	7月5日	7月6日	7月7日	7月1日	7月2日	7月3日	7月4日	7月5日	7月6日	7月7日
採取時刻	7:00	7:00	7:00	7:00	7:00	7:00	7:00	7:00	7:00	7:00	7:00	7:00	7:00	7:00
降雨量(mm/日)	0	0	0	0	4.5	0	0	0	0	0	0	4.5	0	0
流量(m ³ /秒)	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中
Cs-134(約2年)	8.8	8.9	6.3	6.9	7.5	6.0	7.2	ND(0.9)	ND(0.5)	ND(0.7)	ND(0.6)	ND(0.5)	ND(0.9)	ND(0.6)
Cs-137(約30年)	49	39	41	35	39	39	38	1.2	0.76	ND(0.8)	0.68	ND(0.6)	ND(0.9)	ND(0.7)
全	80	58	67	61	61	61	62	4.6	ND(4.2)	ND(4.0)	ND(3.5)	ND(4.0)	ND(4.0)	ND(3.5)
H-3(約12年)	-	-	-	-	-	210	-	-	-	-	-	-	ND(9.3)	-

* 太枠内が今回公表データ。他は7月7日までにお知らせ済み。

* 測定対象外の項目は「-」と記す。

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

福島第一原子力発電所構内排水路分析結果

< 前回公表までの最高値 >

単位: Bq/L

	A排水路排水口	物揚場排水口	K排水路排水口	C排水路 35m盤
Cs-134(約2年)	46 [14/6/12]	56 [14/6/12]	280 [14/5/21]	22 [14/6/12]
Cs-137(約30年)	130 [14/6/12]	160 [14/6/12]	910 [15/9/9]	57 [14/6/12]
全	200 [14/6/12]	190 [14/6/12]	1500 [14/8/26] [15/9/9]	5400 [15/2/22]
H-3(約12年)	29 [14/5/7]	35 [14/5/7]	820 [14/6/18]	2500 [15/6/18]

* カッコ内は、各値の採取日を示す。